




В Кургане начата проверка по факту гибели рабочего в результате поражения электрическим током

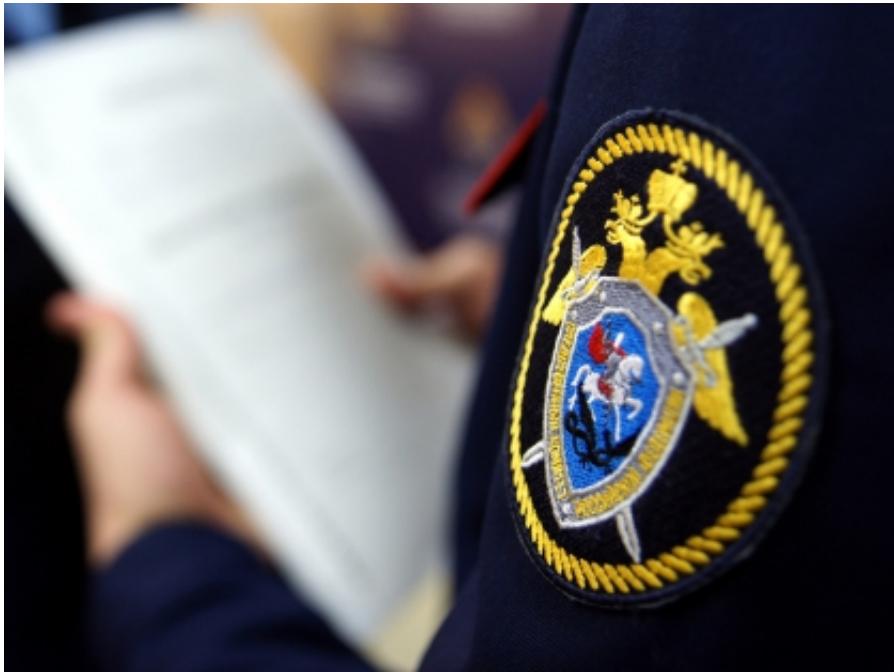

Днем 9 февраля текущего года на территории завода ООО «КЗКТ», расположенного по ул.Невежина,3 в Кургане, в помещении одного из цехов электрическим током высокого напряжения был смертельно травмирован 33-летний мужчина. По данному факту следственным отделом по г.Курган СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший во время выполнения покрасочных работ попытался изолировать электрический кабель, в результате чего получил удар током, от которого скончался на месте.

В рамках проверочных мероприятий следователем следственного отдела проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы случившегося. Кроме того, следователем устанавливаются условия соблюдения работниками и ответственными лицами на указанном предприятии правил охраны труда.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

Следственный отдел по г.Курган

10 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1437840>